




AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny w Opolu – Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 4826550(51) fax 77 4826550 e-mail: labkozle@wsseopole.pl

**SPRAWOZDANIE nr 189/W/S/OKK/18
Z BADAŃ PRÓBKII WODY**

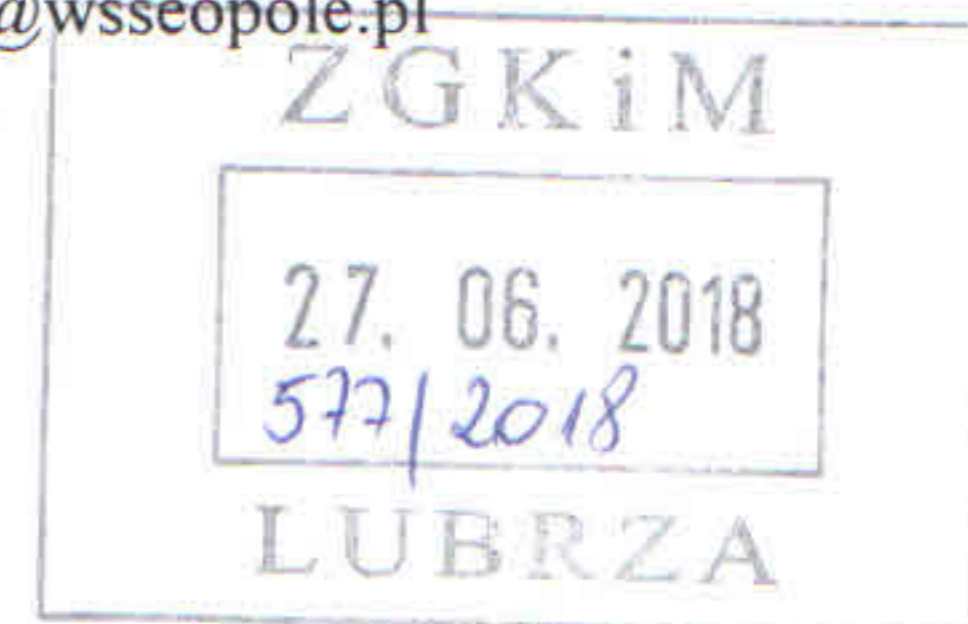

ZLECENIODAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy, 48-231 Lubrza ul. Harcerska 1

POCHODZENIE PRÓBKII: woda wodociągowa; wodociąg Skrzypiec – Stacja wodociągowa

PRÓBKOBIIORCA: pracownik ZGKiM w Lubrzy

DOKUMENT: protokół przekazania próbek nr HK.450.19.2018.KT z dnia 23-05-2018r.

METODA POBRANIA PRÓBKII: według instrukcji skróconej WSSE

Powód pobrania: harmonogram

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana/dostarczona w dniu: 23-05-2018r. Badania rozpoczęto: 23-05-2018r. Badania zakończono: 26-05-2018r.

Nr sprawy: OKK.9052.6.3.2018.JB

Kod próbki: 834

BADANE PARAMETRY jednostka	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Mętność ^A NTU	PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.01.2017	0,16	zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa ^A mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2012	<5	pożądana wartość do 15
Zapach	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	akceptowalny
Smak	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	akceptowalny	akceptowalny
Odczyn (pH) ^A	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	6,2±0,5**	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna w temp. 25°C ^A µS/cm	PN-EN 27888: 1999	482 temp. pomiaru: 22,2	2 500
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1ml w temp. 22 °C po 72 h inkubacji ^A jtk	PN-EN ISO 6222:2004	nie wykryto	bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	0	0
Escherichia coli w 100 ml ^A jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	0	0

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku A)

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z 2017r.)

** wynik z niepewnością rozszerzoną obliczoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy 95% poziomie ufności; niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek
„<” uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 01-06-2018r.

Opracował

Młodszy Asystent
Anna Papiernik
mgr inż. Anna Papiernik

Autoryzował

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
Jolanta Badora
mgr inż. Jolanta Badora

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania „Sprawozdania z badań”.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

PO/DL – 02 – 05 – 03 – wersja 14

Strona 1 z 1